

Lēmums par būvizstrādājumu uzraudzību

Sertifikācija Nr. 26/04		Sertifikāts Nr. 1325-CPR-1147	
Pasūtītāja nosaukums, adrese		SIA „CEPLIS”, „Ceplis”, Lielaucē pagasts, Auces novads, LV-3723	
Ražotāja nosaukums, adrese		SIA „CEPLIS” ražotne, „Ķieģeļceplis”, Lielaucē pag., Auces nov., LV-3723	
Sertificētais produkts		Sienu mūra keramikas elementi, I kategorija: 1) vertikāli caurumtie elementi <ul style="list-style-type: none"> • U elementi (VCN15-88; VCN15-65) • P elementi (VCN12,5-88; VCN12,5-65) 2) monolītie elementi <ul style="list-style-type: none"> • U elementi (MD un MR) • P elementi (MK) saskaņā ar Pielikumu.	
Sertificētais produkts atbilst (tehniskie noteikumi, standarts, deklarētās īpašības)		EN 771-1:2011+A1:2015	
Darbības sfēra attiecībā pret pieteikto		Nav mainīta <input checked="" type="checkbox"/>	Paplašināta <input type="checkbox"/>
			Sašaurināta <input type="checkbox"/>

Novērtēšana veikta pamatojoties uz

<input checked="" type="checkbox"/>	Sertifikācijas sistēma	1 <input type="checkbox"/>	1+ <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	2+ <input checked="" type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Ražošanas procesa kontroles novērtēšanas protokolu	Datums 18.10.2018.				
<input type="checkbox"/>	Produkta uzglabāšanas novērtēšanas protokolu	Datums				
<input checked="" type="checkbox"/>	Rūpnīcas inspekcijas atskaiti	Datums 23.10.2018.				
<input type="checkbox"/>	Audita testēšanas atskaiti	Datums				
<input type="checkbox"/>	Testēšanas pārskatiem	Laboratorijas nosaukums	Pārskata Nr.	Pārskata izdošanas datums		

Cita dokumentācija

<input type="checkbox"/>	Iesniegto dokumentu novērtēšanas protokols	Datums
<input type="checkbox"/>	Neatbilstības ziņojums	Datums
<input checked="" type="checkbox"/>	Otra tehniskā eksperta sertifikācijas lietas pārskatīšanas protokols	Datums 23.10.2018.
<input type="checkbox"/>	Kopsavilkums par ražotāja veikto tipa sākotnējo testēšanu	Datums
<input type="checkbox"/>		


Komentāri


2017. gada uzraudzības laikā konstatētās neatbilstības ir novērstas. Papildus neatbilstību nav. Aktualizēt sertifikātu Nr. 1325-CPR-1147 par atbilstību EN 771-1:2011+A1:2015. AS „Inspecta Latvia” veic produkta ražošanas procesa kontroli vienu reizi gadā. Nākamā uzraudzība paredzēta 2019. gada oktobrī.

Slēdziens Atbilst Neatbilst **Sertifikācijas nosacījumi** IR NAV

Lēmums par sertifikāta izsniegšanu/ saglabāšanu

Izsniegt/saglabāt sertifikātu Izsniegt atteikumu Nr.

Datums	Sertificēšanas institūcijas administrators (Vārds, uzvārds)	Paraksts
23.10.2018.	Aldis Latvietis	

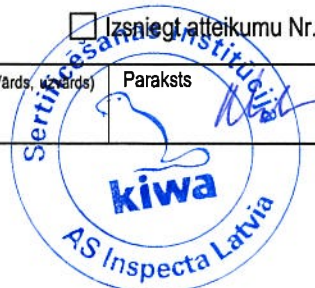

Pielikums lēmumam par būvizstrādājumu uzraudzību Nr. 26/04

Sienu mūra keramikas elementi, I kategorija

Īpašība	Vērtība/ klase/ kategorija						
	VCN15-88	VCN12,5-88	VCN15-65	VCN12,5-65	MK	MD	MR
Ražotāja piešķirtais apzīmējums							
Izstrādājuma tips	U	P	U	P	P	U	U
Izmēri un pielaišanas							
Garums, mm	250	250	250	250	250	250	210
Platums, mm	120	120	120	120	120	120	100
Augstums, mm	88	88	65	65	65	65	65
Izmēru pielaižu kategorija	T2	T2	T2	T2	T2	T2	Tm
Forma							
Perforējuma virziens attiecībā pret gultni	vertikāli caurumots	vertikāli caurumots	vertikāli caurumots	vertikāli caurumots	monolīts	monolīts	monolīts
Dobumu daudzums, %	30	30	30	30	-	-	-
Blīvums							
Sausa elementa tilpummasa, kg/m ³	1300	1300	1300	1300	1750	1750	1837
Tilpummasas pielaižu kategorija	D1	D1	D1	D1	D1	D1	D1
Stiprība							
Kategorija	I	I	I	I	I	I	I
Spiedes stiprība, N/mm ²	15,0	12,5	15,0	12,5	20,0	30,0	15,0
Ilgizturība							
Piemērotība pielietojumam apkārtējā vidē	F1	F0	F1	F0	F0	F2	F2
Salizturība vienpusējā, ciklu skaits	50	NPD	50	NPD	NPD	100	100
Salizturība tilpumā, ciklu skaits	NPD	25	NPD	25	25	NPD	NPD
Ūdens uzsūce, %	≤ 18	≤ 20	≤ 18	≤ 20	≤ 20	≤ 17	≤ 17
Aktīvo šķīstošo sāļu saturs, klase	S0	S0	S0	S0	S0	S0	S0
Reakcija uz uguni, klase	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1
Saistīšanās stiprība, N/mm ²	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Radioaktīvā starojuma emisija, Bq/kg	≤2	≤2	≤2	≤2	≤2	≤2	≤2

A/s Inspecta Latvia
 Certificēšanas institūcijas administrators

Aldis Latvietis
 2018. gada 23. oktobris

